

ЕДИНЫЙ ДОГОВОР холодного водоснабжения и водоотведения № 458 / 1-2328-22 / 2017

(заключается между ресурсоснабжающей организацией и собственником
(владельцем на ином законном основании) нежилого помещения)

г. Ижевск

от 28 12 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Ижводоканал», в лице первого заместителя директора предприятия Урматских Сергея Владиславовича, действующего на основании Доверенности № 83/111-17 от 18.01.2017г., с одной стороны и

АО "Газпром газораспределение Ижевск"

наименование организации - в случае заключения договора со стороны абонента юридическим лицом)

именуемое в дальнейшем Абонент, в лице Генерального директора Вершинина Алексея Павловича

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные - в случае заключения договора физическим лицом; наименование должности, фамилия, имя, отчество - в случае заключения договора юридическим лицом)
действующего на основании Устава

(положение, устав, доверенность - указать нужное в случае заключения договора юридическим лицом)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

По вопросам взаимоотношений по настоящему договору стороны назначают своих представителей:

ВОДОКАНАЛ- Кашицына С.Е. должность инженер т. 95-05-54;

АБОНЕНТ- Поскредобинцев А.М. должность нач. слух. мергелит т. 539 604

При наличии нескольких обособленных объектов «водопотребления и водоотведения» (групп потребителей) - Абонент назначает ответственных работников на каждом таком объекте (по их адресам) с приложением к договору списка этих лиц. Все представители Абонента обязаны иметь при себе документ, подтверждающий их полномочия (доверенность, заверенная копия приказа).

В случае необходимости стороны могут назначить также других представителей, известив об этом письменно другую сторону. При не представлении списка ответственных лиц, либо документов, подтверждающих полномочия Абонента - представителями Абонента на объектах (по необходимости) могут выступить работники (дежурные) на каждом из обособленных объектов. При этом, действия работников Абонента по исполнению его обязательств, считаются действиями Абонента (ст.402 ГК РФ).

I. Предмет договора

1. По настоящему договору Водоканал, осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду.

Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду (далее - холодную воду) установленного качества в объеме, определенном настоящим договором. Водоканал обязуется осуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям Абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности, приведенном в приложении N 1.

3. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям Абонента и Водоканала определяется в акте разграничения эксплуатационной ответственности, приведенном в приложении N 2- на момент заключения договора акт от 20.02.2014, 24.02.2014, 05.02.2015 составлен (отсутствует, оформить в срок до -).

В случае подключения сетей водоснабжения или водоотведения Абонента к сетям транзитной организации, эксплуатационную ответственность (от точки подключения Абонента к сетям транзитной организации до точки присоединения сетей транзитной организации к сетям Водоканала) несет транзитная организация.

Местом исполнения обязательств является точка на границе эксплуатационной ответственности Абонента и Водоканала по водопроводным и канализационным сетям, если иное не предусмотрено настоящим договором.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2018

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведен в приложении № 3 в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

6. Сведения о режиме приема сточных вод в месте присоединения приведены в приложении № 4.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

7. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тарифам на холодную питьевую воду и (или) водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организации водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

Сумма договора корректируется в зависимости от фактических объемов водопотребления и водоотведения Абонента, превышения Абонентом установленных лимитов и (или) нормативов водоотведения, изменения в течение срока действия договора тарифов и ставки НДС без дополнительного согласования и оформления

Сообщение об изменении тарифов производится через средства массовой информации. Измененные цены (тарифы) указываются в расчетных документах Водоканала за соответствующие периоды.

8. Расчетный период (период между снятиями показаний средств измерений), установленный настоящим договором, равен 1 месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды в срок до 27 числа расчетного месяца, в размере 100% стоимости, с учетом требований к периодичности перечисления платежей установленным действующим законодательством, согласно представленным письменным сведениям об объемах потребленной воды и сброшенных сточных вод за предусмотренный в договоре расчетный период на дату отчетного месяца, установленную в п. 22 настоящего договора, на основании универсального передаточного документа, используемого в качестве первичного документа и счета-фактуры, по форме, установленной в приложении № 9 (по тексту расчетные документы) представленных Водоканалом:

а) через систему электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи (абз. 2 п. 1 ст. 169 НК РФ). Выставление и получение универсального передаточного документа в электронном виде осуществляется через организации (далее - Оператор электронного документооборота), обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота счетов между Водоканалом и Абонентом.

Выставление универсального передаточного документа в электронном виде в утвержденном формате, подписанного электронной цифровой подписью Водоканала, является основанием для принятия Абонентом предъявленных Водоканалом товаров (работ, услуг).

Взаимодействие участников электронного документооборота в рамках выставления и получения счетов-фактур, документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи осуществляется согласно действующего законодательства, Приказа Федеральной налоговой службы от 24 марта 2016 г. N ММВ-7-15/155@, «Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи», утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 10.11.2015г. №174н.

Сертифицированный оператор связи со стороны Водоканала — НПП «Ижинформпроект», а со стороны Абонента - _____

(указать оператора ЭДО)(вариант «А»).

б) через представителя Абонента в Абонентской службе Водоканала в течении 5-ти дней с даты представления сведений. (вариант «Б»).

в) посредством почтовых отправлений ПРОСТЫМ ПИСЬМОМ на адрес: _____

(указать адрес) (вариант «В»).

Стороны согласовывают вариант «_____» предъявления и получения расчетных документов, и с этого момента Абонент становится ответственным за своевременное получение указанных документов выбранным способом.

В случае неполучения Абонентом расчетных документов в течение 10 дней от даты предоставления сведений, Абонент обязан обратиться в Абонентскую службу МУП г. Ижевска «Ижводоканал» по адресу: г. Ижевск, ул. М.Горького, 51 для получения дубликатов расчетных документов по варианту «Б». При отсутствии обращения Абонента, расчетные документы считаются полученными Абонентом.

Второй экземпляр универсального передаточного документа подлежит обязательному возврату в Абонентскую службу МУП г. Ижевска «Ижводоканал», не позднее 10 дней с момента получения Абонентом. В случае не возвращения универсального передаточного документа в указанный срок, последний считается подписанным, а услуги принятыми.

Стороны договорились заполнять универсальный передаточный документ и исправлять ошибки в нем согласно п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. №1137, п. 7 ст. 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ".

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Водоканала.

Абонент может оплачивать Водоканалу указанные платежи самостоятельно платежными поручениями в эти же сроки, по договоренности сторон - производить оплату ценными бумагами. Отказ от исполнения обязательств по оплате и (или) изменение их условий (изменение назначения платежа, зачет встречного однородного требования, исполнение обязательств Абонента третьим лицом и т.п.) допускается только по согласованию сторон.

Если поступившая от Абонента оплата превышает текущие обязательства Абонента по платежам в рамках настоящего договора, разница относится на погашение задолженности за предыдущие периоды, либо относится в счет будущих платежей Абонента, при отсутствии задолженности перед Водоканалом.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, определяется в соответствии с действующим законодательством. Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

10. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Водоканалом и Абонентом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по настоящему договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", СМС-сообщение). В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер оплаты сточных вод в связи с нарушением Абонентом нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон

12. Водоканал обязан:

а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества в объеме, установленном настоящим договором. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и производственный контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", СМС-сообщение);

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения к эксплуатации;

и) опломбировать Абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета, в этих случаях сумма платы по установке контрольных пломб на водопроводной и канализационной сети Абонента определяется калькуляцией Водоканала.

Оплата производится в порядке предоплаты.

к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечить установку на централизованных системах холодного водоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, а также следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным в колодцах, находящихся на ее обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

п) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, а также соблюдения требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

с) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов допустимых сбросов, нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять абонента о сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение.

13. Водоканал вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной Абонентом) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод;

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения Абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего договора;

д) взимать с Абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

ж) отказаться от исполнения настоящего договора в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ;

14. Абонент обязан:

а) обеспечивать надлежащую техническую эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов.

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее $+5^{\circ}\text{C}$), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, а также не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета холодной воды и сточных вод, механических, химических, электромагнитных или иных воздействий, которые могут исказить показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод (это условие настоящего

договора действует при условии заключения его с Абонентом, который обязан устанавливать приборы учета сточных вод в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые определены в соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а также вносить плату за вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Водоканала или по ее указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям, местам отбора проб холодной воды, сточных вод и приборам учета в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие Абоненту или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять Водоканал и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять Водоканал о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать в Водоканал

- о всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде, авариях, пожарах залповых сбросах, утечках в системах водоснабжения и водоотведения Абонента и Водоканала (т. ЦДС 95-05-00).

- о всех повреждениях или неисправностях приборов учета, нарушении целостности пломб на всех опломбированных Водоканалом устройствах, неисправностях, влияющих на нормальную работу приборов и сообщить показания приборов учета на момент выхода узла учета из строя (возникновения неисправности), также сообщать либо проведении внеплановых работ на водомерном узле с заменой труб, приборов и т.д.; согласовать с Водоканалом сроки проведения ремонта, поверки или замены приборов учета по т.95-05-34; 95-05-37; 95-05-39

Организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, должна быть извещена о проведении демонтажа приборов учета не менее чем за 2 рабочих дня.

При проведении испытаний источников внутреннего и наружного пожаротушения Абонент извещает Водоканал о проведении демонтажа контрольных пломб на задвижке обводной линии узла учета и пожарных гидрантах не менее чем за 2 рабочих дня. По окончании испытаний противопожарной системы, но не позднее 10 дней, Абонент должен известить Водоканал о необходимости установки контрольных пломб на источниках пожаротушения и представить копию акта о проведении испытаний.

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим Абоненту на законном основании, только при наличии согласования с Водоканалом;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения Абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям Абонента;

п) представлять в Водоканал сведения об Абонентах, в отношении которых Абонент является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласия Водоканала;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

т) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных вод,

принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории Абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов Абонента в самотечную сеть канализации Водоканала через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

х) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять Водоканал в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод;

ц) не допускать сброса в централизованную систему водоотведения дренажных, подземных, инфильтрационных, поливочных, дождевых и талых вод и поверхностного стока с территории города и промышленных (производственных) площадок.

15. Абонент имеет право:

а) получать от Водоканала информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, состава и свойств сточных вод, осуществляемого Водоканалом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого Водоканалом в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525;

б) получать от Водоканала информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемым Водоканалом.

V. Порядок осуществления учета

поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета в Водоканал.

16. Для учета объемов поданной Абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении N 5.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды и отведенных сточных вод (в том числе и сточные воды от горячего водоснабжения) обеспечивает Абонент.

19. В случае отсутствия у Абонента прибора учета сточных вод объем отведенных Абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому Абоненту из всех источников водоснабжения.

20. Количество поданной холодной воды и принятых Водоканалом сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

21. В случае отсутствия у Абонента приборов учета холодной воды и сточных вод Абонент обязан до 08.01.2018 установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (распространяется только на категории абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с настоящим договором).

22. Абонент снимает показания приборов учета, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в Водоканал до 16-00 час. в следующие числа каждого

месяца: 17

За каждый случай не представления в установленный договором срок письменных сведений об объемах полученной воды и сброшенных сточных вод, Абонент уплачивает Водоканалу штраф в размере 10 % от среднемесячного начисления за потребленную воду, сброшенные сточные воды, за последние 6 месяцев, но не менее 200 рублей.

23. Передача Абонентом сведений о показаниях приборов учета, включая стоки от горячего водоснабжения осуществляется в письменной форме за подписью уполномоченного должностного лица, скрепленной печатью, заверенной надлежащим образом, без факсимильного воспроизведения нарочно, либо в отсканированном виде на электронный адрес: pokazan@ivk.udm.net или по факсу +7 (3412)78-50-79 по форме приложения № 8 к договору.

В случае не обеспечения Абонентом учета объемов горячего водоснабжения (ГВС) средствами измерений — объем водоотведения от горячего водоснабжения Абонента, равный объему ГВС, Водоканалом учитывается и принимается во взаиморасчетах на основании данных (сведений) об объемах ГВС от Теплоснабжающей организации (поставщика горячей воды).

VI. Порядок обеспечения Абонентом доступа к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод.

24. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Водоканала или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:

а) Водоканал или по ее указанию иная организация предварительно оповещают Абонента о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", СМС-сообщение). При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное уведомление Абонента о проверке осуществляется не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб;

б) уполномоченные представители Водоканала или представители иной организации предъявляют Абоненту служебное удостоверение, доверенность;

в) Абонент принимает участие в проведении Водоканалом всех проверок, предусмотренных настоящим разделом;

г) отказ в доступе (недопуск) представителям Водоканала к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод;

д) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод Абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых абонентом в централизованную систему водоотведения.

Отбор проб сточных вод осуществляется в присутствии Абонента, за исключением случаев его неявки к месту отбора проб. В случае неявки Абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 минут после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без Абонента и считаются действительными.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой Абоненту с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при этом это качество должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

27. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб воды, в том числе отбор параллельных проб воды, производится в порядке, предусмотренном правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Абонент обязан известить организацию о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 суток до проведения отбора проб воды.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении Абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525.

29. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких результатах Абонентов и уполномоченных органов государственной

власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении Абонентов, для объектов которых нормы допустимых сбросов не устанавливаются, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525.

30. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении № 5.

IX. Порядок контроля за соблюдением Абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

31. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Водоканал уведомляет Абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Абонента, приведены в приложении N 6.

32. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента, приведены в приложении N 7.

33. Контроль за соблюдением Абонентом установленных ему нормативов водоотведения осуществляет Водоканал или по ее поручению транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод Абонента.

В ходе осуществления контроля за соблюдением Абонентом установленных ему нормативов водоотведения Водоканал ежемесячно определяет размер объема отведенных (принятых) сточных вод Абонента сверх установленного ему норматива водоотведения.

34. При наличии у Абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения, контроль за соблюдением нормативов водоотведения Абонента производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения.

35. При превышении Абонентом установленных нормативов водоотведения Абонент оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод (настоящий раздел действует при условии его заключения с Абонентом, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с законодательством РФ)

36. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод Абонент подает в Водоканал декларацию о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения (далее - декларация).

37. Декларация разрабатывается Абонентом и представляется в Водоканал не позднее 6 месяцев со дня заключения Абонентом с Водоканалом настоящего договора. Декларация на очередной год подается Абонентом до 1 июля предшествующего года.

38. К декларации прилагается заверенная Абонентом схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются Абонентом путем усреднения результатов серии определений состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках Абонента (не менее 6 на каждом выпуске), выполненных по поручению Абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб на канализационных выпусках Абонента может производиться по поручению Абонента Водоканалом за счет средств Абонента.

39. При отсутствии у Абонента устройств по усреднению сточных вод и (или) локальных очистных сооружений (или при неэффективной работе локальных очистных сооружений) значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются Абонентом в интервале от среднего до максимального значения (но не ниже среднего значения), при этом в обязательном порядке:

- а) учитываются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого Водоканалом в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации;
- б) исключаются значения любого залпового или запрещенного сброса загрязняющих веществ;
- в) исключаются результаты определений состава и свойств сточных вод в пределах установленных

Абоненту нормативов допустимых сбросов и требований к составу и свойствам сточных вод.

40. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов Абонента, нормативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

41. Декларация утрачивает силу в следующих случаях:

а) изменение состава и свойств сточных вод Абонента при вводе в эксплуатацию водоохраных, водосберегающих или бессточных технологий, новых объектов или реконструируемых объектов, а также перепрофилирования производства;

б) выявление сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, не отраженных Абонентом в декларации, Водоканалом в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого Водоканалом в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном настоящим договором;

в) установление Абоненту новых нормативов допустимого сброса.

42. В течение 3 месяцев со дня наступления хотя бы одного из событий, указанных в пункте 41 настоящего договора и повлекших изменение состава сточных вод Абонента, Абонент обязан разработать и направить в Водоканал новую декларацию, при этом ранее утвержденная декларация утрачивает силу по истечении 2 месяцев со дня наступления указанных событий.

43. В случае если Абонентом допущено нарушение декларации, Абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом Водоканал любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", СМС-сообщение).

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод.

44. Водоканал вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

45. Водоканал в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод Абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) Абонента;

б) Администрацию административного района, на территории которого расположен объект Абонента;

в) Управление Роспотребнадзора по УР

г) ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по УР.

46. Уведомление Водоканала о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод Абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", СМС-сообщение), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Водоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение.

47. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам Абонент в течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет Водоканалу письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомление направляется по почте или нарочным.

48. Уведомление считается полученным Водоканалом с даты почтового уведомления о вручении или подписи о получении уполномоченным представителем Водоканала на 2-м экземпляре уведомления.

XIII. Условия отведения (приема) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения (настоящий раздел включается в настоящий договор в случае, если организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет прием поверхностных сточных вод, поступающих с земельных участков, из зданий и сооружений, принадлежащих абоненту).

Пункты 49-52 исключены из типовой формы договора, т.к. отсутствует техническая возможность отведения (приема) поверхностных сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения МУП г. Ижевска «Ижводоканал».

XIV. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводными (или) канализационным сетям, принадлежащим Абоненту.



53. Абонент представляет Водоканалу сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Абоненту.

54. Сведения об Абонентах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. Водоканал вправе запросить у Абонента иные необходимые сведения и документы.

55. Водоканал осуществляет водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Абонента, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с Водоканалом.

56. Водоканал осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям Абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с Водоканалом.

57. Водоканал не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Абонента и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с Водоканалом.

58. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям Абонента и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с Водоканалом.

XV. Порядок урегулирования споров и разногласий.

59. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

60. Претензия направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого претензии адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", СМС-сообщение), и должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- б) содержание спора и разногласий;
- в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
- г) другие сведения по усмотрению стороны.

61. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

62. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

63. В случае не достижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат передаче в Арбитражный Суд Удмуртской Республики.

XVI. Ответственность сторон.

64. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

65. В случае нарушения Водоканалом требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения Водоканалом режима приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность Водоканала за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и Водоканала, установленной в соответствии с актом о разграничении эксплуатационной ответственности, приведенным в приложении N 2.

66. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты пени в размере одной сотринадцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

XVII. Обстоятельства непреодолимой силы.

67. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

68. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", СМС-сообщение) без промедления (не позднее 24 часов) о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств

XVIII. Действие договора

69. Настоящий договор вступает в силу с

01.01.2018

(указать дату)

70. Настоящий договор заключен на срок

31.12.2018

(указать срок)

71. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

72. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по обоюдному согласию сторон.

73. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа Водоканала от исполнения настоящего договора при его изменении в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым.

XIX. Прочие условия

74. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

75. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или банковских и иных реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", СМС-сообщение).

Во всех предусмотренных настоящим договором случаях необходимости направления одной стороной другой стороне уведомлений, эти уведомления направляются по следующим реквизитам:

почтовое отправление или телеграмма направляется по адресу:

адрес абонента: 426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359

адрес Водоканала: 426008, г. Ижевск, ул. М. Горького, 51, Абонентская служба

факсограмма или телефонограмма направляется по телефону:

телефон абонента: +7(3412) 43-33-36

телефон Водоканала: +7 (3412) 78-50-79

сообщение по сети Интернет направляется по электронному адресу:

электронный адрес абонента: _____

электронный адрес Водоканала: info@ivk.udm.net

СМС-сообщение направляется на мобильный телефон:

мобильный телефон абонента: 8 912 76 76 338

мобильный телефон Водоканала: — .

76. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения", «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными постановлением правительства РФ от 12.02.1999г. № 167; Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776; «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.99г. № 168, далее «Правилами технической эксплуатации», Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод", Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов на территории УР, утвержденным постановлением Правительства УР от 24.05.2004г. №67, Условиями приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г. Ижевска, утвержденными постановлением Администрации г. Ижевска от 02.02.2005г. № 42, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами, а также нормативными актами органов государственной власти УР и местного городского самоуправления.

При вступлении в силу иных нормативных документов взамен указанных в настоящем договоре, стороны руководствуются вновь принятыми нормативными актами и документами. При этом настоящий договор сохраняет свое действие в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам, регулирующим отношения сторон без дополнительного согласования сторонами.

77. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

78. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

79. Представители транзитной организации являются лицами, уполномоченными Водоканалом на проведение контроля за соблюдением нормативов (лимитов), а также требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ВОДОКАНАЛ:

МУП г.Ижевска «Ижводоканал»,
426039, г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 13 км./204
ИНН 1826000408 / КПП 184001001
ОКПО 05103681 ОГРН 1021801583121
р/с 40702810820000000208 в АКБ
«Ижкомбанк» (ПАО) БИК 049401871
к/с 30101810900000000871
Абонентская служба: 426008,
ул. М. Горького, 51 т. 95-05-34

ВОДОКАНАЛ

С.В. Урматских
(подпись, МП)

АБОНЕНТ

АО "Газпром газораспределение Ижевск"
юр. адрес - 426008, г.Ижевск, ул. Коммунаров, 359
ИНН/КПП - 1826000260 /183101001
тел.(факс - 43-33-36
факт. Адрес - 426008, г.Ижевск, ул. Коммунаров, 359
р/с - 40702810068020102253
в (наименование банка)
УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО
СБЕРБАНК
БИК - 049401601
к/с - 30101810400000000601

АБОНЕНТ

А.П. Вершинин
(подпись, МП Ф.И.О.)

РАБОЧАЯ ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ

Протокол № 3952 от 19.11.2014 г.
Фефилов А.С.

n. 14

А К Т
**о разграничении балансовой принадлежности по водопроводным и
канализационным сетям**

к договору № 458 / 1-2378-22/2017

Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Ижводоканал», именуемое в дальнейшем Водоканал, в лице первого заместителя директора предприятия Урматских Сергея Владиславовича, действующего на основании Доверенности № 83/111-17 от 18.01.2017 г., с одной стороны и

АО "Газпром газораспределение Ижевск"

менуемое в дальнейшем Абонент, в лице

Генерального директора Вершинина Алексея Павловича

действующего на основании Устава

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным и (или) канализационным сетям является линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления и устанавливается по колодцу (камере), к которому подключены трубопроводы-вводы и канализационные выпуски Абонента, т.е. устройства и сооружения для присоединения объектов Абонента к централизованной системе водоснабжения и канализации:

- по водопроводу - точка присоединения сетей Абонента к централизованной системе водоснабжения;
- по канализации - по краю лотка трубы наружной канализационной сети в колодце или камере, в которых произведено подключение устройств и сооружений для присоединения объектов Абонента к централизованной системе водоотведения.

Для контроля качества воды на границе балансовой принадлежности устанавливается пробоотборник в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб...», место оборудуется Абонентом.»

Водоканал



/ С.В. Урматских/

Абонент

(подпись, МП, Ф.И.О.)



А.П. Вершинин

АКТ

эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям
к договору № 458 холодного водоснабжения и водоотведения

г. Ижевск

« 05 » февраля 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, МУП г. Ижевска «Ижводоканал», именуемый в дальнейшем «Предприятие ВКХ» в лице начальника Абонентской службы Кубина С. В., действующей по доверенности от 12.01.2015г. № 18/111-16, с одной стороны, и

ОАО «Газпром газораспределение Ижевск»

(предприятие)

именуемый в дальнейшем «Абонент» в лице генерального директора Вершинина А.П. на основании «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644, именуемых в дальнейшем «Правилами», составили настоящий акт:

1. Граница эксплуатационной ответственности для

ОАО «Газпром газораспределение Ижевск»

2. Присоединяемый объект нежилые помещения литер.Г,К,С,находящиеся по адресу:

УР г. Ижевск, ул. Новоажимова, 23

подключен к системе водоснабжения в колодце В-1

подключен к системе водоотведения в колодце К1-1,К1-2,К1-3,К1-4,К1-5,К-3

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ:

Водопровод питьевой: 1. от точки врезки 1 в колодце В-1 до колодца В0-3,включая пожарный гидрант В-2/ПГ

по ул. Новоажимова

диаметр 250/300 мм;

протяженность 190/36 п.м.

2. от колодца В0-3 до здания литер. К

по ул. Новоажимова

диаметр 150 мм;

протяженность 8 п.м.

3. от колодца В0-3 до здания литер. С,включая пожарный гидрант ПГ-6

по ул. Новоажимова

диаметр 100 мм;

протяженность 96 п.м.

4. от колодца В1-1 до здания литер. Г

по ул. Новоажимова

диаметр мм;

протяженность п.м.

5. от колодца В1-5 до здания литер. Г

по ул. Новоажимова

диаметр мм;

протяженность п.м.

(Согласно схеме синим цветом наносятся сети предприятия «Ижводоканал», красным – сети абонента, зеленым сети ООО «Можга-мобиль-газ»,желтым сети ООО «Монолит»,черным сети иных абонентов)

Канализация:

1. от здания литер.Г до колодцев К1-1,К1-2,К1-3

по ул. Новоажимова

диаметр Д 100 мм (выпуск К1-1,К1-2,К1-3); протяженность 12,0 п.м.

2. от здания литер.К до колодцев К1-4,К1-5,К1-6,К1-7

по ул. Новоажимова

диаметр Д 100 мм;

протяженность 28,48 п.м.

3. от колодца К1-7 до колодца К-3

по ул. Новоажимова

диаметр Д 150 мм;

протяженность 67,43 п.м.

(Согласно схеме красным цветом наносятся сети предприятия «Ижводоканал», синим – сети абонента, зеленым сети ООО «Можга-мобиль-газ»,желтым сети ООО «Монолит»,черным сети иных абонентов)

Особые условия:

1. «Абонент» несет ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей, сооружений и устройств, находящихся под его эксплуатационной ответственностью.
2. Ответственность за содержание источников водоснабжения для нужд бытового и внутреннего пожаротушения объекта (при их наличии) несет «Абонент».
3. Акт эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям является неотъемлемой частью договора холодного водоснабжения и водоотведения.

«Ижводоканал»


/С.В.Кубин/



/А.П.Вершинин/

(Ф., И., О.)

СХЕМА СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

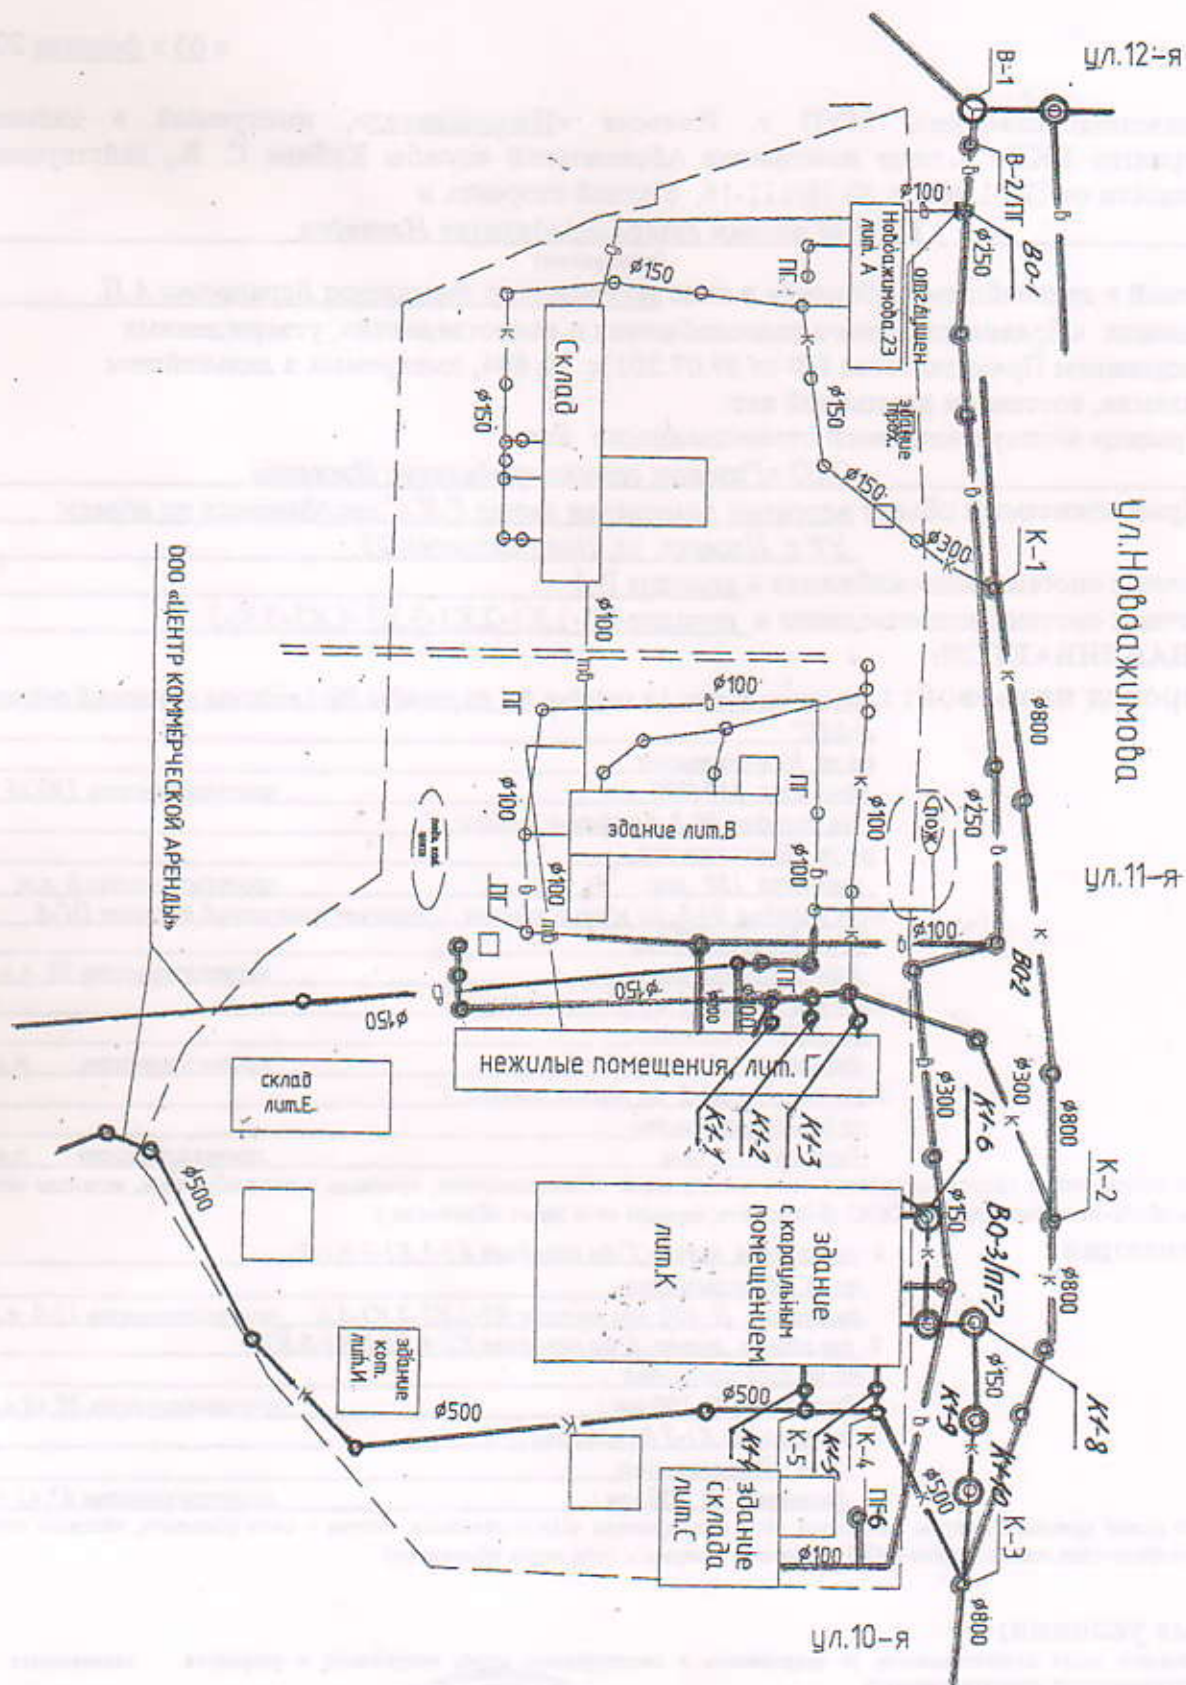

Схему составил: инженер ПТО МУП г. Ижевска "Ижводоканал" Алексеева Э.С.

(должность, Ф. И. О.)

95-08-10

(телефон)

(подпись)

24.08.2014

(штамп)

АКТ

эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям
к договору (контракту) холодного водоснабжения и водоотведения

№ 458

20 02 2014 г.

г. Ижевск

Мы, нижеподписавшиеся. МУП г. Ижевска «Ижводоканал», именуемый в дальнейшем «Ижводоканал» в лице начальника Абонентской службы Кубина С. В., действующего по доверенности №19/111-16 от 09.01.2014 г., с одной стороны, и

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УДМУРТГАЗ"
(предприятие)

именуемый в дальнейшем «Абонент» в лице -

Генерального директора- Вершинина Алексея Павловича
(должность, Ф.И.О.)

на основании «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644, именуемых в дальнейшем «Правилами», составили настоящий акт в том, что:

1. Граница эксплуатационной ответственности для площадки по обслуживанию зданий:
Административно-управленческое здание, литер А; S=1501,5 кв. м.,

Кадастровый № 18:26:010279:0001:33555/А;

Здание АДС, литер Б; S=1104,4 кв. м., Кадастровый № 18:26:010279:0001:33555/Б;

Здание-клад, литер В; S=35,6 кв. м., Кадастровый № 18:26:010279:0001:33555/В;

Здание-РММ, литер Д; S=788,1 кв. м., Кадастровый № 18:26:010279:0001:33555/Д;
(объект права)

2. На объект: УР г. Ижевск, ул. Коммунаров, № 359

(почтовый адрес)

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ согласно схеме:

Водопровод: 1. От точки 1, в камере В-5/III, включая ведомственную задвижку Д-100 мм, до Административно-управленческого здания и далее внутри площадки РОО «Удмуртгаз», ул. Коммунаров 359, включая внутренние разводки в зданиях.

Диаметр 76 мм; протяженность 12 п.м.

Диаметр 89 мм; протяженность 12 п.м. (к зданию "АДС").

(Условные обозначения: синий цвет - сети МУП г. Ижевска "Ижводоканал",
красный цвет - сети Абонента, зеленый - сети иных Владельцев)

Канализация: от зданий на площадке РОО «Удмуртгаз», ул. Коммунаров 359, до колодцев К-1, К-2, К-3, К-4, К-5 до К сущ.

Диаметр Д=150 мм; протяженность 145,0 п.м.

Диаметр выпусков Д=100-150 мм; протяженность 25,0 п.м.

(Условные обозначения: красный цвет - сети МУП г. Ижевска "Ижводоканал",
синий - сети Абонента, зеленый - сети иных Владельцев)

Особые условия:

1. «Абонент» несет ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей, сооружений и устройств, находящихся в границах его территории и в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с законодательством РФ.
2. Ответственность за содержание источников водоснабжения для нужд наружного и внутреннего пожаротушения объекта (при их наличии) несет Абонент.
3. Акт эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям является неотъемлемой частью типового договора (контракта) холодного водоснабжения и водоотведения.

ИЖВОДОКАНАЛ

Кубин С. В.

(подпись) Ф.И.О.


тел. 950-533

АБОНЕНТ

(подпись) М.П.



СХЕМА СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

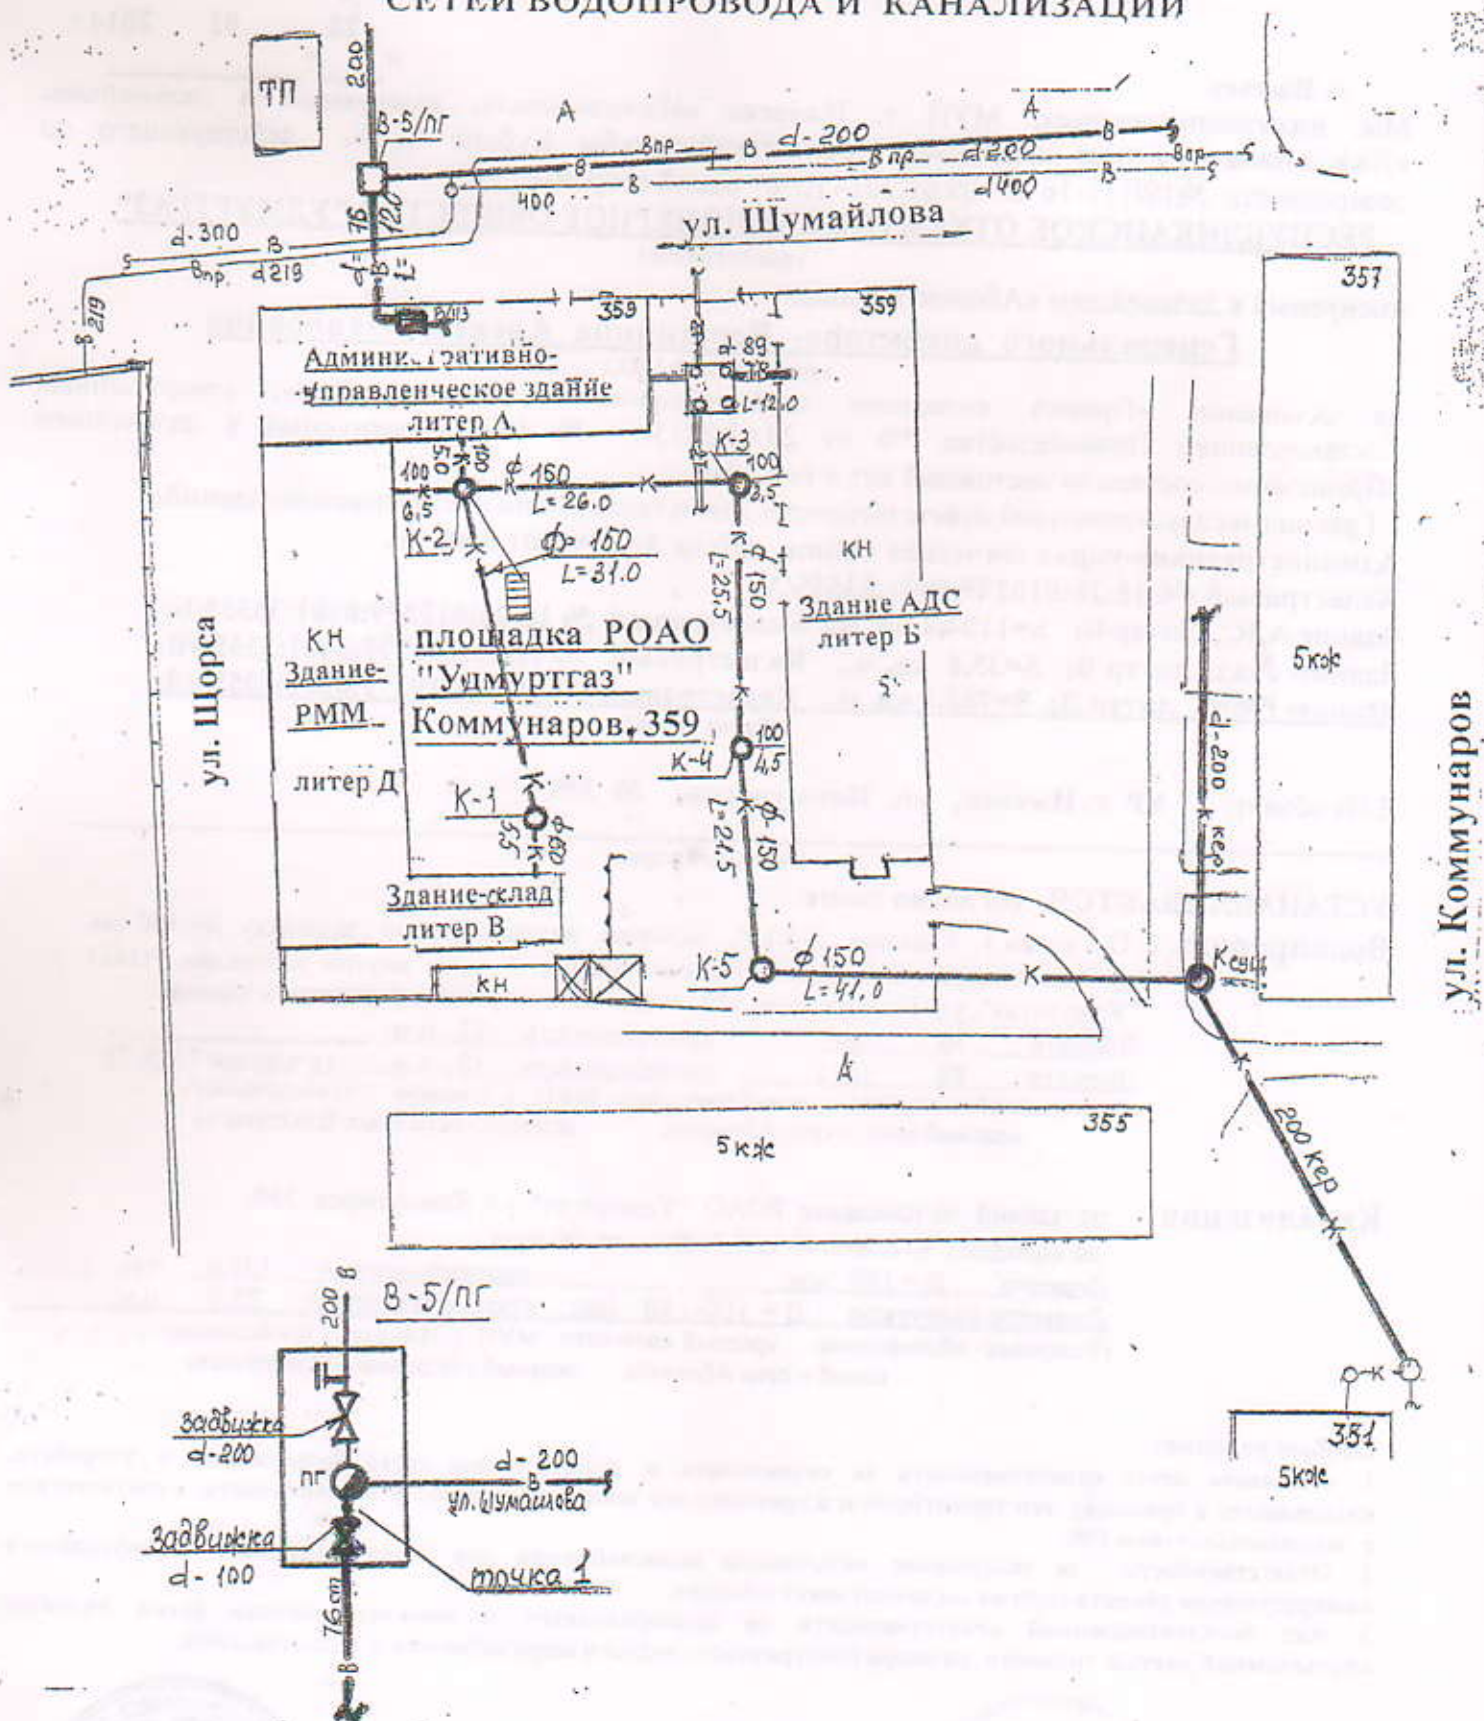

Схему составил: инженер ПТО МУП г. Ижевска "Ижводоканал" Неганова И. С.

(должность, Ф. И. О.)

(подпись)

95-08-40

(номер)

20.02.2014 г.

(дата)

АКТ

эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям
к договору (контракту) холодного водоснабжения и водоотведения

№ 458

«24» 02 2014 г.

г. Ижевск

Мы, нижеподписавшиеся: МУП г. Ижевска «Ижводоканал», именуемый в дальнейшем «Ижводоканал» в лице начальника Абонентской службы Кубина С. В., действующего по доверенности №19/111-16 от 09.01.2014 г. с одной стороны, и

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УДМУРТГАЗ»
(предприятие)

именуемый в дальнейшем «Абонент» в лице -

Генерального директора- Вершинина Алексея Павловича

(должность, Ф.И.О.)

на основании «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644, именуемых в дальнейшем «Правилами», составили настоящий акт в том, что:

1. Граница эксплуатационной ответственности для:

АБК, производственного корпуса

(объект права)

2. На объект: УР г. Ижевск, ул. Гагарина, № 73

(почтовый адрес)

подключен к системе водоснабжения в колодце: В-1, В-2:

подключен к системе водоотведения в колодцах: К-13,

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ согласно схеме:

Водопровод: от точки 1, точки 2 в колодце В-1, включая ведомственные задвижки Д-100 мм, до производственного корпуса по ул. Гагарина, № 73:

от точки 3 в колодце В-2, включая ведомственную задвижку Д-50 мм до здания АБК по ул. Гагарина, № 73.

• Диаметр 114 мм: протяженность 103,4 п.м.

Диаметр 50 мм: протяженность 30,7 п.м.

(Условные обозначения: синий цвет - сети МУП г. Ижевска «Ижводоканал»,
красный цвет - сети Абонента, зеленый - сети иных Владелец)

Канализация: от зданий АБК, производственного корпуса по ул. Гагарина, № 73 до колодца К-13

Диаметр Д-150 мм: протяженность 199,2 п.м.

Диаметр Д-200 мм: протяженность 28,7 п.м.

включая выпуски

(Условные обозначения: красный цвет - сети МУП г. Ижевска «Ижводоканал»,
синий - сети Абонента, зеленый - сети иных Владелец)

Особые условия:

1. «Абонент» несет ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей, сооружений и устройств, находящихся в границах его территории и в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с законодательством РФ.

2. Ответственность за содержание источников водоснабжения для нужд наружного и внутреннего пожаротушения объекта (при их наличии) несет Абонент.

3. Акт эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям является неотъемлемой частью типового договора (контракта) холодного водоснабжения и водоотведения.

ИЖВОДОКАНАЛ

Кубин С. В. АБОНЕНТСКАЯ СЛУЖБА
(подпись) Ф.И.О. КУБИНА С.В. АДВОКАТ
М.П. 950-533 КУБИН
ПО ДОВ. №19/111-16 ОТ 09.01.2014




АБОНЕНТ

/ Вершинин А. П.
(Ф. И. О.)
тел.

(Handwritten signature)

СХЕМА СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

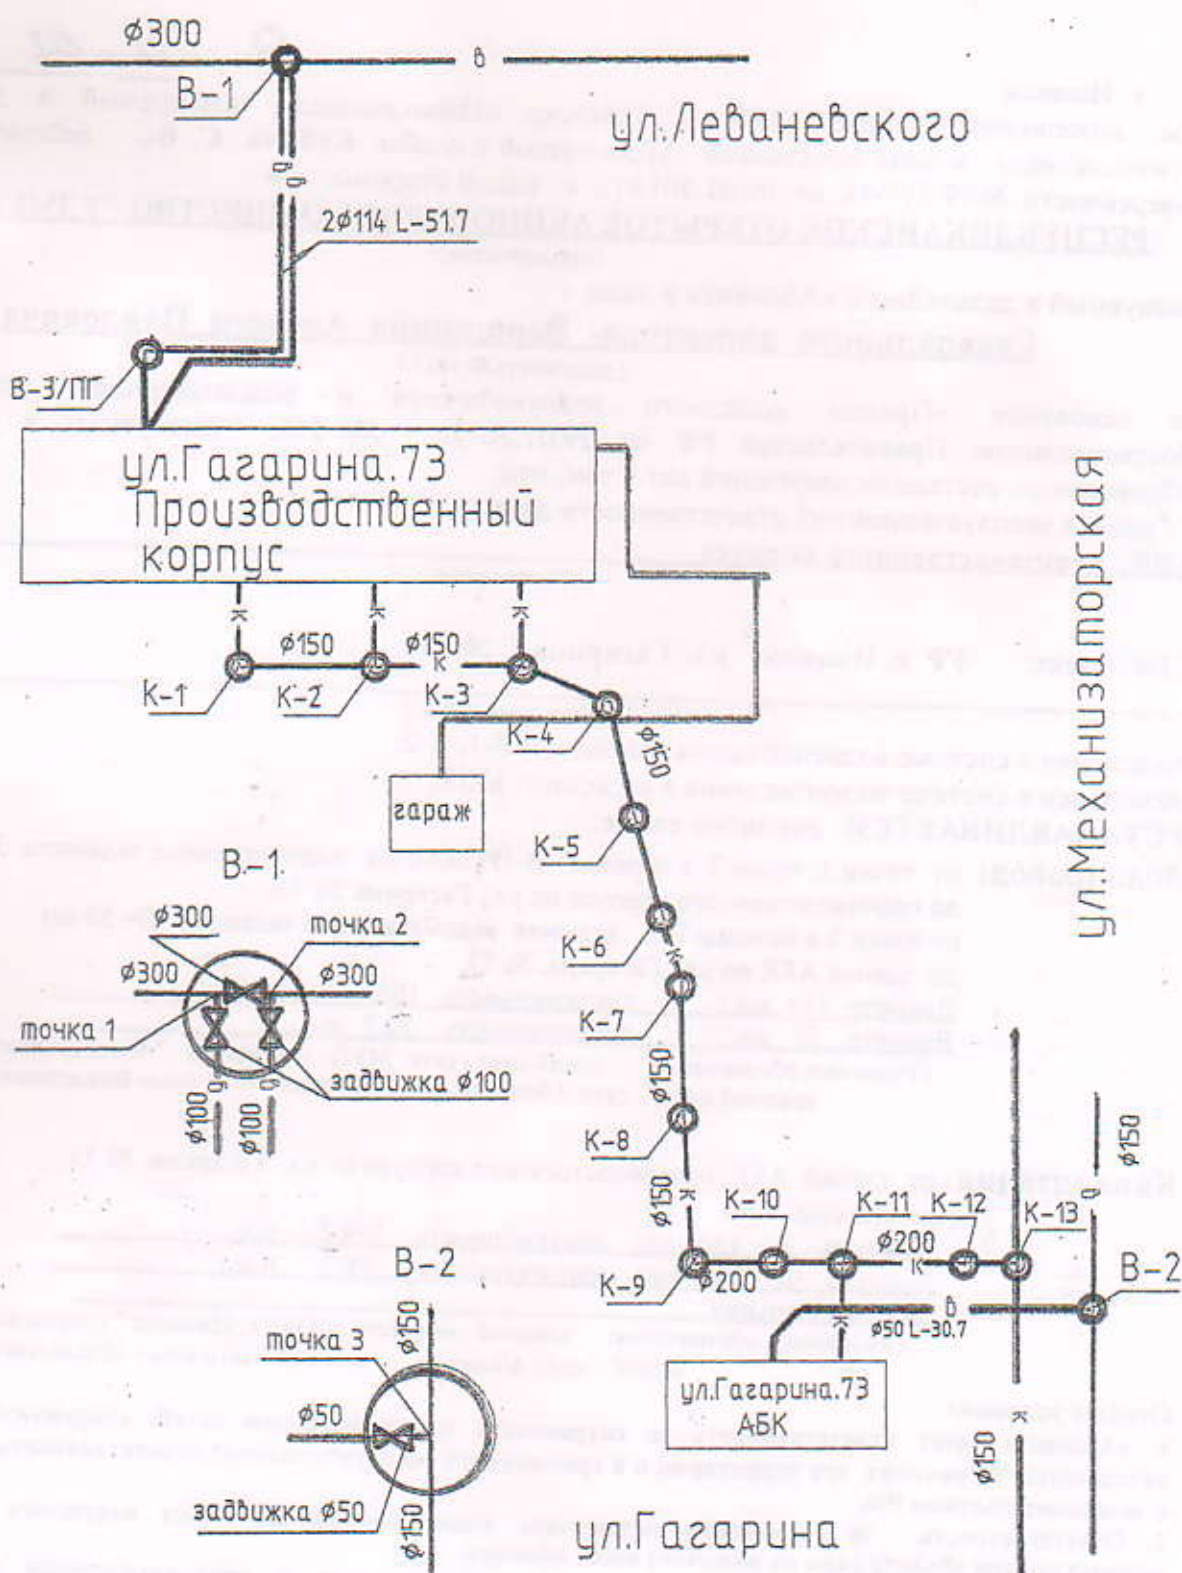

Схему составил: инженер ИТГО МУП г. Ижевска "Ижводоканал" Алексеева ЭС

(должность, Ф. И. О.)

95-08-10

(телефон)

(подпись)

24.02.2014

(Л.И.И.)

к единому договору холодного

водоснабжения и водоотведения

СВЕДЕНИЯ

о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

№ п/п	Наименование, местонахождение объекта Абонента (отдельного по каждому обособленному объекту "водопотребления")	Гарантированный объем подачи холодной воды, м3/месяц	Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды наружного пожаротушения, (л/сек)	Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения, (м.в.ст)
1	АБК, Ижевск г , Гагарина ул, 73,	50.0	10.0	10.0
2	Пожарный гидрант ПГ- №6, Ижевск г , Новоажимова ул, 23,	-	10.0	10.0
3	Пожарный гидрант ПГ-№7, Ижевск г , Новоажимова ул, 23,	-	10.0	10.0
4	Административно-управленческое здание, лит.А, Ижевск г , Коммунаров ул, 359,	190.0	10.0	10.0
5	Производственный корпус, Ижевск г , Гагарина ул, 73,	120.0	10.0	10.0
6	Нежилые помещения, лит.Г,К,С, АТЦ, Ижевск г , Новоажимова ул, 23,	250.0	10.0	10.0
7	нежилые помещения, лит. Г,К,С, Насосная ГНС, Ижевск г , Новоажимова ул, 23,	40.0	10.0	10.0

Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды внутреннего пожаротушения устанавливается 2,5 л/сек на одну струю.

Водоканал



С.В. Урматских

Абонент



А.П. Вершинин

(подпись МП)

к единому договору холодного

водоснабжения и водоотведения

РЕЖИМ

приема сточных вод

№ п/п	Наименование, местонахождение объекта Абонента (отдельного по каждому обособленному объекту "водоотведения")	Максимальный расход сточных вод от холодного водоснабжения, м3/месяц	Максимальный расход сточных вод от горячего водоснабжения, м3/месяц
1	АБК, Ижевск г , Гагарина ул, 73,	50.0	-
2	Пожарный гидрант ПГ- №6, Ижевск г , Новоажимова ул, 23,	-	-
3	Пожарный гидрант ПГ-№7, Ижевск г , Новоажимова ул, 23,	-	-
4	Административно-управленческое здание, лит.А, Ижевск г , Коммунаров ул, 359,	190.0	-
5	Производственный корпус, Ижевск г , Гагарина ул, 73,	120.0	-
6	Нежилые помещения, лит.Г,К,С, АТЦ, Ижевск г , Новоажимова ул, 23,	250.0	-
7	нежилые помещения, лит. Г,К,С, Насосная ГНС, Ижевск г , Новоажимова ул, 23,	40.0	-

Режим установлен на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.

Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод не могут превышать нормативных сроков установленных действующим законодательством.

Водоканал



С.В. Урматских

МП

Абонент



А.П. Вершинин

(подпись, МП, Ф.И.О.)

СВЕДЕНИЯ

об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод
и местах отбора проб воды, сточных вод

№ п/п	Показания приборов учета на начало подачи ресурса	Дата опломбирования	Дата очередной поверки
1		июн 3 2016	апр 22 2022
2		июл 8 2015	фев 1 2021
3		май 20 2016	апр 12 2022
4		авг 19 2016	июн 21 2022
5		-	-

№ п/п	Месторасположение узла учета	Диаметр прибора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета	Технический паспорт прилагается (указать количество листов)
1	АБК, Ижевск г, Гагарина ул, 73,	15	СГВ-15, №25778017	1 лист(2)
2	Административно- управленческое здание, лит. А, Ижевск г, Коммунаров ул, 359,	20	СГВ-20, №16393760	1 лист(2)
3	Производственный корпус, Ижевск г, Гагарина ул, 73,	20	СВК-20, №3015300 А13	1 лист(2)
4	Нежилые помещения, лит. Г, К, С, АТЦ, Ижевск г, Новоажимова ул, 23,	40	СКБ-40, №56256-16	1 лист(2)
5	нежилые помещения, лит. Г, К, С, Насосная ГНС, Ижевск г, Новоажимова ул, 23,	-	-	-

№ п/п	Месторасположение места отбора проб	Характеристика места отбора проб	Частота отбора проб
1.1	ВОДОСНАБЖЕНИЕ В соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ Согласно Приложению к производственной программе.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ При производственном контроле: стандартная, установленная СанПиН 2.1.4.1074-01 по видам показателей.
1.2	При проведении социально- гигиенического мониторинга либо лабораторного обеспечения надзорного мероприятия.	Определяется на границе эксплуатационной ответственности сторон.	По необходимости.
2	ВОДООТВЕДЕНИЕ	ВОДООТВЕДЕНИЕ	ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1	- УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 23	1. Контрольный колодец К1-6 (90% от водопотребления АТЦ)	Не реже 2-х раз в год
2.2	- УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 73	2. Контрольный колодец К-12	Не реже 2-х раз в год

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб воды и сточных вод прилагается (см. Приложение № 2 к
единому договору холодного водоснабжения и водоотведения).

Водоканал

С.В. Урматских

Абонент

А.П. Вершинин

(подпись, МП, Ф.И.О.)

СВЕДЕНИЯ

о нормативах по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для абонента

Месяц	Сточные воды (куб. метров)
1	2
Январь	-
Февраль	-
Март	-
Апрель	-
Май	-
Июнь	-
Июль	-
Август	-
Сентябрь	-
Октябрь	-
Ноябрь	-
Декабрь	-
Итого за год	-

* - норматив по объему отведенных в централизованную систему водоотведения сточных вод может быть изменен и установлен в соответствии с решением Администрации г.Ижевска

Абонент

(подпись, МП, Ф.И.О.)

А.П. Вершинин



Handwritten signature

СВЕДЕНИЯ
о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам
сточных вод, установленных для абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства устанавливаются нормативные показатели состава и свойств сточных вод в соответствии с Постановлением Администрации г. Ижевска от 02.02.2005 N 42 "Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г. Ижевска".

В целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения при превышении концентраций установленных Приложением № 3 Правил 644, а также при сбросе загрязняющих веществ, запрещенных Приложением № 2 Правил 644 расчет платы производится в соответствии с Разделом VII Правил № 644.

Отвешено в централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений:

Номер и наименование канализационных выпусков	Перечень загрязняющих веществ	Допустимые концентрации загрязняющих веществ (мг/дм ³)	
1	2	Нормы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, сбрасывающих сточные воды в систему коммунальной канализации г.Ижевска	Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения
1.Контрольный колодец К1-6(90% от водопотребления АТЦ), УР, г.Ижевск, ул.Новоажимова, 23 2. Контрольный колодец К-12 УР, г.Ижевск,ул.гагарина,73	Реакция среды (рН)	6,5-9,0	6,0-9,0
	Жиры (растворенные и эмульгированные)	50	50
	Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные)	0,77	10
	Сульфиды (S-H ₂ S+S ₂ -)	-	1,5
	Взвешенные вещества	290	300
	БПК ₅	143	300
	ХПК	237	500
	Азот (сумма азота органического и азота аммонийного)	47	50
	СПАВ неионогенные	-	10
	СПАВ анионные	0,36	10
	Фенолы (сумма)	0,043	5
	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	221	1000
	Хлориды (Cl ⁻)	780	1000
	Алюминий (Al)	0,40	5,0
	Железо (Fe)	1,3	5,0
	Марганец (Mn)	-	1,0
	Медь (Cu)	0,03	1,0
	Цинк (Zn)	0,35	1,0
	Хром общий (Cr(III)+Cr(VI))	-	0,5
	Хром Cr(VI)	0,039	0,05
	Хром Cr(III)	0,39	-
	Хром общий	-	0,5
	Нитраты	143	-
	Нитриты	1,5	-
	Фосфор общий (Робщ)	2,4	12
	Никель (Ni)	0,06	0,25
	Кадмий (Cd)	0,018	0,015
	Свинец (Pb)	0,137	0,25
	Цианиды	0,035	-
	Температура	о 40 С	о 40 С
	Летучие органические соединения (ЛОС)	-	20
	Хлор и хлорамины	-	5,0
	Соотношение ХПК: БПК ₅	-	2,5
	Мышьяк	-	0,05
	Ртуть	-	0,005
	Полихлорированные бифенилы (сумма ПХВ)	-	0,001

Водоканал

С.В. Урматских

Абонент

А.П. Вершинин

(подпись, МП, Ф.И.О. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЖЕВСК)

СВЕДЕНИЯ

о количестве потребленной воды и об объемах отведенных сточных вод
за отчетный период между снятиями показаний средств измерения (в куб.м.)

АБОНЕНТ _____

Договор № 458

Адрес _____

Дата снятия показаний: " ____ " ____ 20__ г.

Объект	Завод.номер сред. измер.	Показания водосчетчика		Расход воды (за расч. период, м3)	Объем отвед. сточ. вод, в т.ч. от ГВС	Примечание
		предыдущее	текущее			

R.S. В случае отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации объем сточных вод определяется в соответствии с договором и действующим законодательством в области водоснабжения и водоотведения.

Абонент

А.П. Вершинин

(подпись, МП, Ф.И.О.)



(Handwritten signature)

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура N _____ от _____ (1)
Исправление N _____ от _____ (1а)

Приложение №9
от 26 декабря 2011 г. N 137

Статус: ☐ 1 - счет-фактура и передаточный документ
☐ 2 - передаточный документ (акт)

Продавец
Адрес: _____
ИНН/КПП продавца: _____
1 - грузоотправитель и его адрес
2 - грузополучатель и его адрес

К платежно-расчетному документу
Получатель: _____
Адрес: _____
ИНН/КПП покупателя: _____
Валюта, наименование, код: _____

N п/п	Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), начисленного права	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Сумма товаров (работ, услуг), начисленных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Сумма товаров (работ, услуг), начисленных прав с налогом - всего	Сумма происхождения товара	Номер таможенной декларации	
			код условного обозначения (наименование)								Цифроно в код	Краткое название: иное	
A	B	1	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11

Документ составлен на _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Исходящий из _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Исходящий из _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Основание передачи (силы) / получения (приемки) _____ (договор, доверенность и др.)

Данные о транспортном и грузе _____ (транспортная накладная, получение экспедитору, акцепторская / складская расписка и др. / жакет нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передан / получен, результаты работ, права собственности _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (силы) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. кооператива / агента) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Лист согласования документа вида "Договоры"

"Договор холодного водоснабжения и водоснабжения №458. Протокол РЗК №39/538 от 29.11.2017, п17.

Дата начала согласования: 20.12.2017

Номер проекта: Внутр-2017-0000012222

Версия: № 3, действующая редакция

Проект подготовлен: А.А. Третьяков

группа главного энергетика

Регистрационный номер : б\н б\д

Контрагент: МУП г. Ижевска Ижводоканал

№№ п/п	Должность сотрудника	Виза	ФИО сотрудника
1	главный энергетик группа главного энергетика	Согласовано 21.12.2017 9:17	А.А. Третьяков
2	начальник отдела отдел конкурентных закупок и торговли	Согласовано 22.12.2017 14:20	Д.В. Ковырзин (А.С. Фефилов)
3	специалист управление корпоративной защиты	Согласовано 21.12.2017 13:34	А.А. Черепанов
4	Начальник группы группа внутреннего контроля и аудита	Согласовано 22.12.2017 15:17	О.В. Мазикова
5	ведущий юрисконсульт юридический отдел	Согласовано 22.12.2017 15:37	Е.А. Балашова
6	заместитель генерального директора - главный инженер	Согласовано 25.12.2017 11:43	В.И. Востриков
7	заместитель генерального директора по экономике и финансам	Согласовано 25.12.2017 11:55	Е.В. Беляева
8	главный бухгалтер центральная бухгалтерия	Согласовано 25.12.2017 12:12	Е.Н. Носков
9	начальник отдела отдел конкурентных закупок и торговли	Согласовано 27.12.2017 16:34	Д.В. Ковырзин (А.С. Фефилов)
10	главный энергетик группа главного энергетика	Согласовано 28.12.2017 7:36	А.А. Третьяков

Верно:

секретарь руководителя,

«___» _____ 201__ г.

Ю.С. Широкова